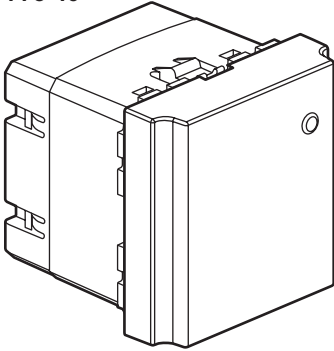


	230 V _~ (TT, TNS)
U _c (L/N - L/PE) (N - PE)	255 V _~ 230 V _~
I _{cc} max.	4,5 kA
I _L	16 A



- **Raccordement**

- **Aansluiting**

- **Connection**

- **Anschluss**

- **Conexión**

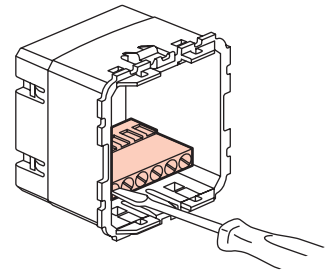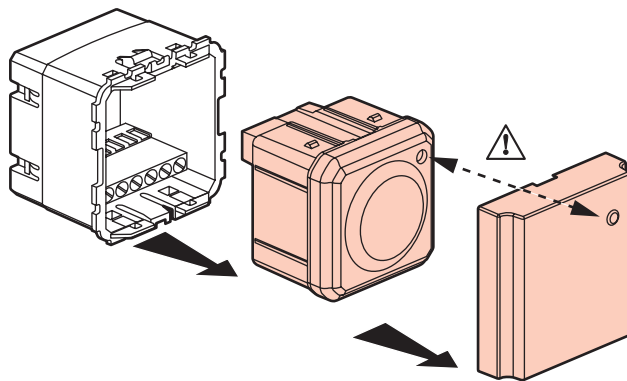


- Principe d'installation

- **Installatieprincipe**

- **Installation method**

- **Installationsschema**

- Principio de instalación

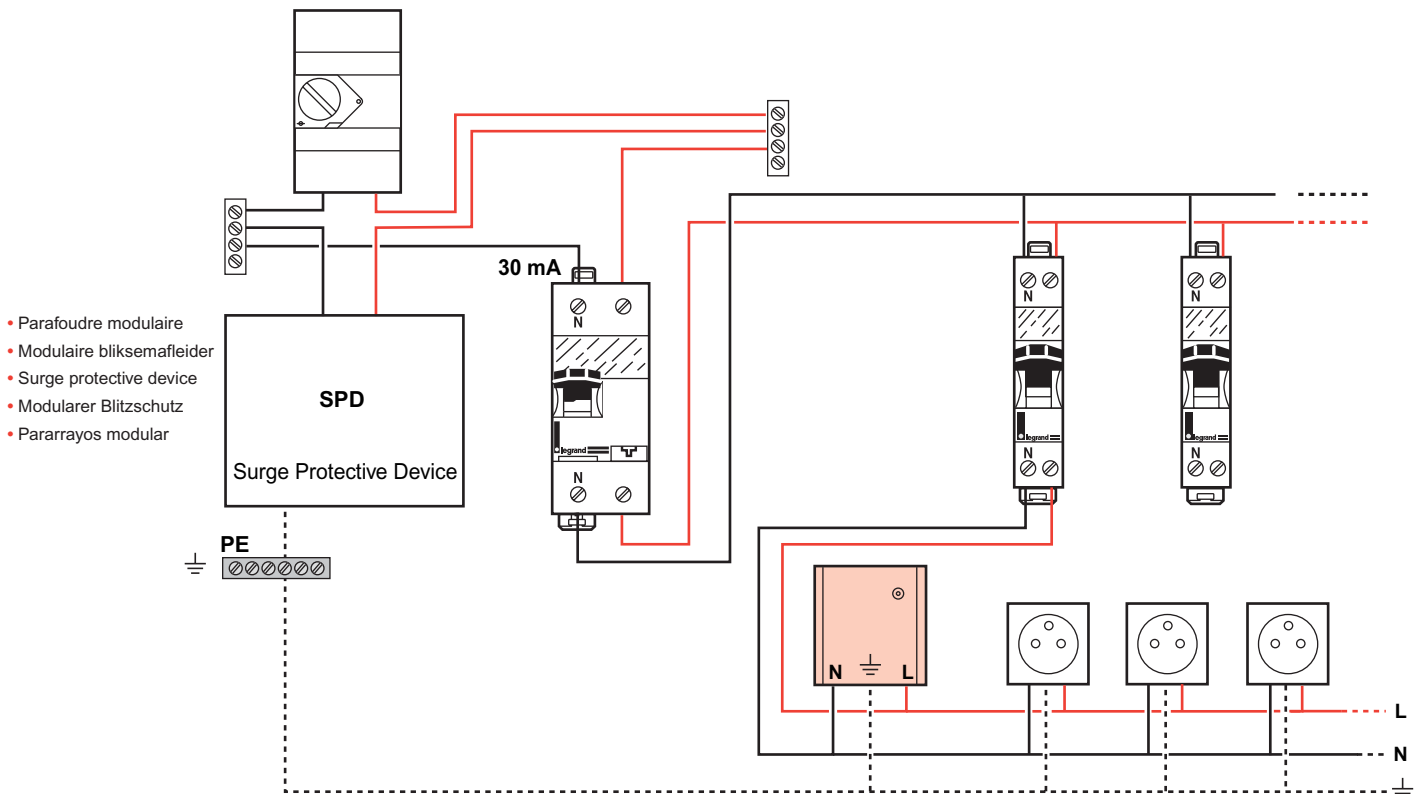

 Respecter strictement les conditions d'installation et utilisation.
Avant toute intervention, couper le courant.

 **Neem de installatie - en gebruiksvoorwaarden nauwgezet in acht. Onderbreek voor enige ingreep de stroom.**


 You must comply with the installation and use conditions.
Cut off the current before carrying out any work.

 Einbau- und Betriebsbedingungen genau befolgen.
Vor Arbeiten am Gerät Stromversorgung unterbrechen.


 Respetar estrictamente las condiciones de instalación y de utilización.
Antes de cualquier intervención, cortar la corriente.

- **Fonctionnement**
- **Werking**
- **Operation**

- **Betriebsanzeige**
- **Funcionamiento**

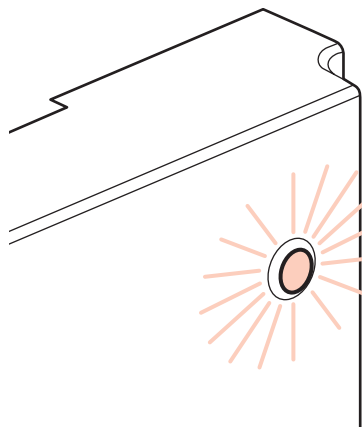

- **Voyant vert**
Protection opérationnelle
- **Groen lampje**
Operationele bescherming
- **Green indicator lamp**
Operational protection
- **Grüne LED**
Blitzschutz aktiv
- **Piloto verde**
Protección operacional

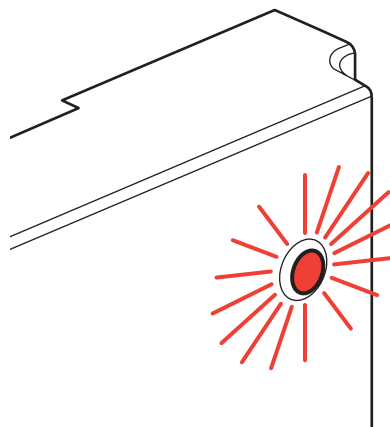

- **Voyant rouge**
La protection a été effectuée
Prise sous tension mais non protégée
Changer la cassette
- **Rood lampje**
De bescherming is effectief
Stopcontact onder spanning
Vervang de cassette
- **Red indicator lamp**
The protection has been performed
Socket powered up
Change the cassette
- **Rote LED**
Blitzschutz wurde ausgelöst
Steckdose unter Spannung
Kassette auswechseln
- **Piloto rojo**
La protección se ha efectuado
Toma en tensión
Cambiar el cassette

• **Recommandation**

• **Aanbeveling**

• **Recommendation**

• **Empfehlung**

• **Recomendación**

- Vérifier régulièrement que la LED verte est allumée.
Cassette de remplacement : 0775 41
- Débrancher la cassette du parafoudre avant de vérifier la résistance d'isolement de l'installation.
- Controleer regelmatig of de groene LED brandt.
Reservecassette : 0775 41
- Maak de cassette van de bliksemafleider los alvorens de isolatieweerstand van de installatie te controleren.
- Regularly check that the green LED is on.
Replacement cassette : 0775 41
- Pull the cassette out from the SPD before checking the isolation resistance of the installation.

- Regelmäßig nachprüfen ob die grüne LED leuchtet.
Austauschkassette: Best.-Nr. 0775 41
- Die Kassette des Blitzschutzes vor dem Überprüfen der Installation auf Isolationswiderstand abklemmen.
- Comprobar regularmente que el LED verde esté encendido.
Cassette de reemplazo : 0775 41
- Desenchufar el cassette del pararrayos antes de comprobar la resistencia de aislamiento de la instalación.

Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.
Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par LEGRAND. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires d'origine.

FR LU

Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet bij voorkeur door een vakbekwame elektricien geïnstalleerd worden. Bij een onjuiste installatie en een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand.
Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product.
Het apparaat niet openen. Alle Legrand mogen uitsluitend geopend en gerepareerd worden door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend originele accessoires.

NL BE

Safety instructions

This product should be installed preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can entail risk of electric shock or fire.
Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.
Do not open up the device. All Legrand products must be exclusively opened and repaired by personnel trained and approved by LEGRAND. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.
Only use genuine accessories.

GB IE

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau bzw. Umgang besteht Risiko von elektrischem Schlag oder Brand.
Vor der Installation die Bedienungsanleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät nicht öffnen. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Nur Originalzubehör benutzen.

DE

Medidas de seguridad

Este producto debe ser instalado preferentemente por un instalador electricista cualificado. La instalación y utilización incorrectas pueden generar riesgos de descargas eléctricas o de incendio.
Antes de efectuar la instalación, leer el manual, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto.
No abrir el aparato. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y autorizado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la integridad de las responsabilidades, derechos de cambio y garantías.
Utilizar exclusivamente accesorios originales.

ES